


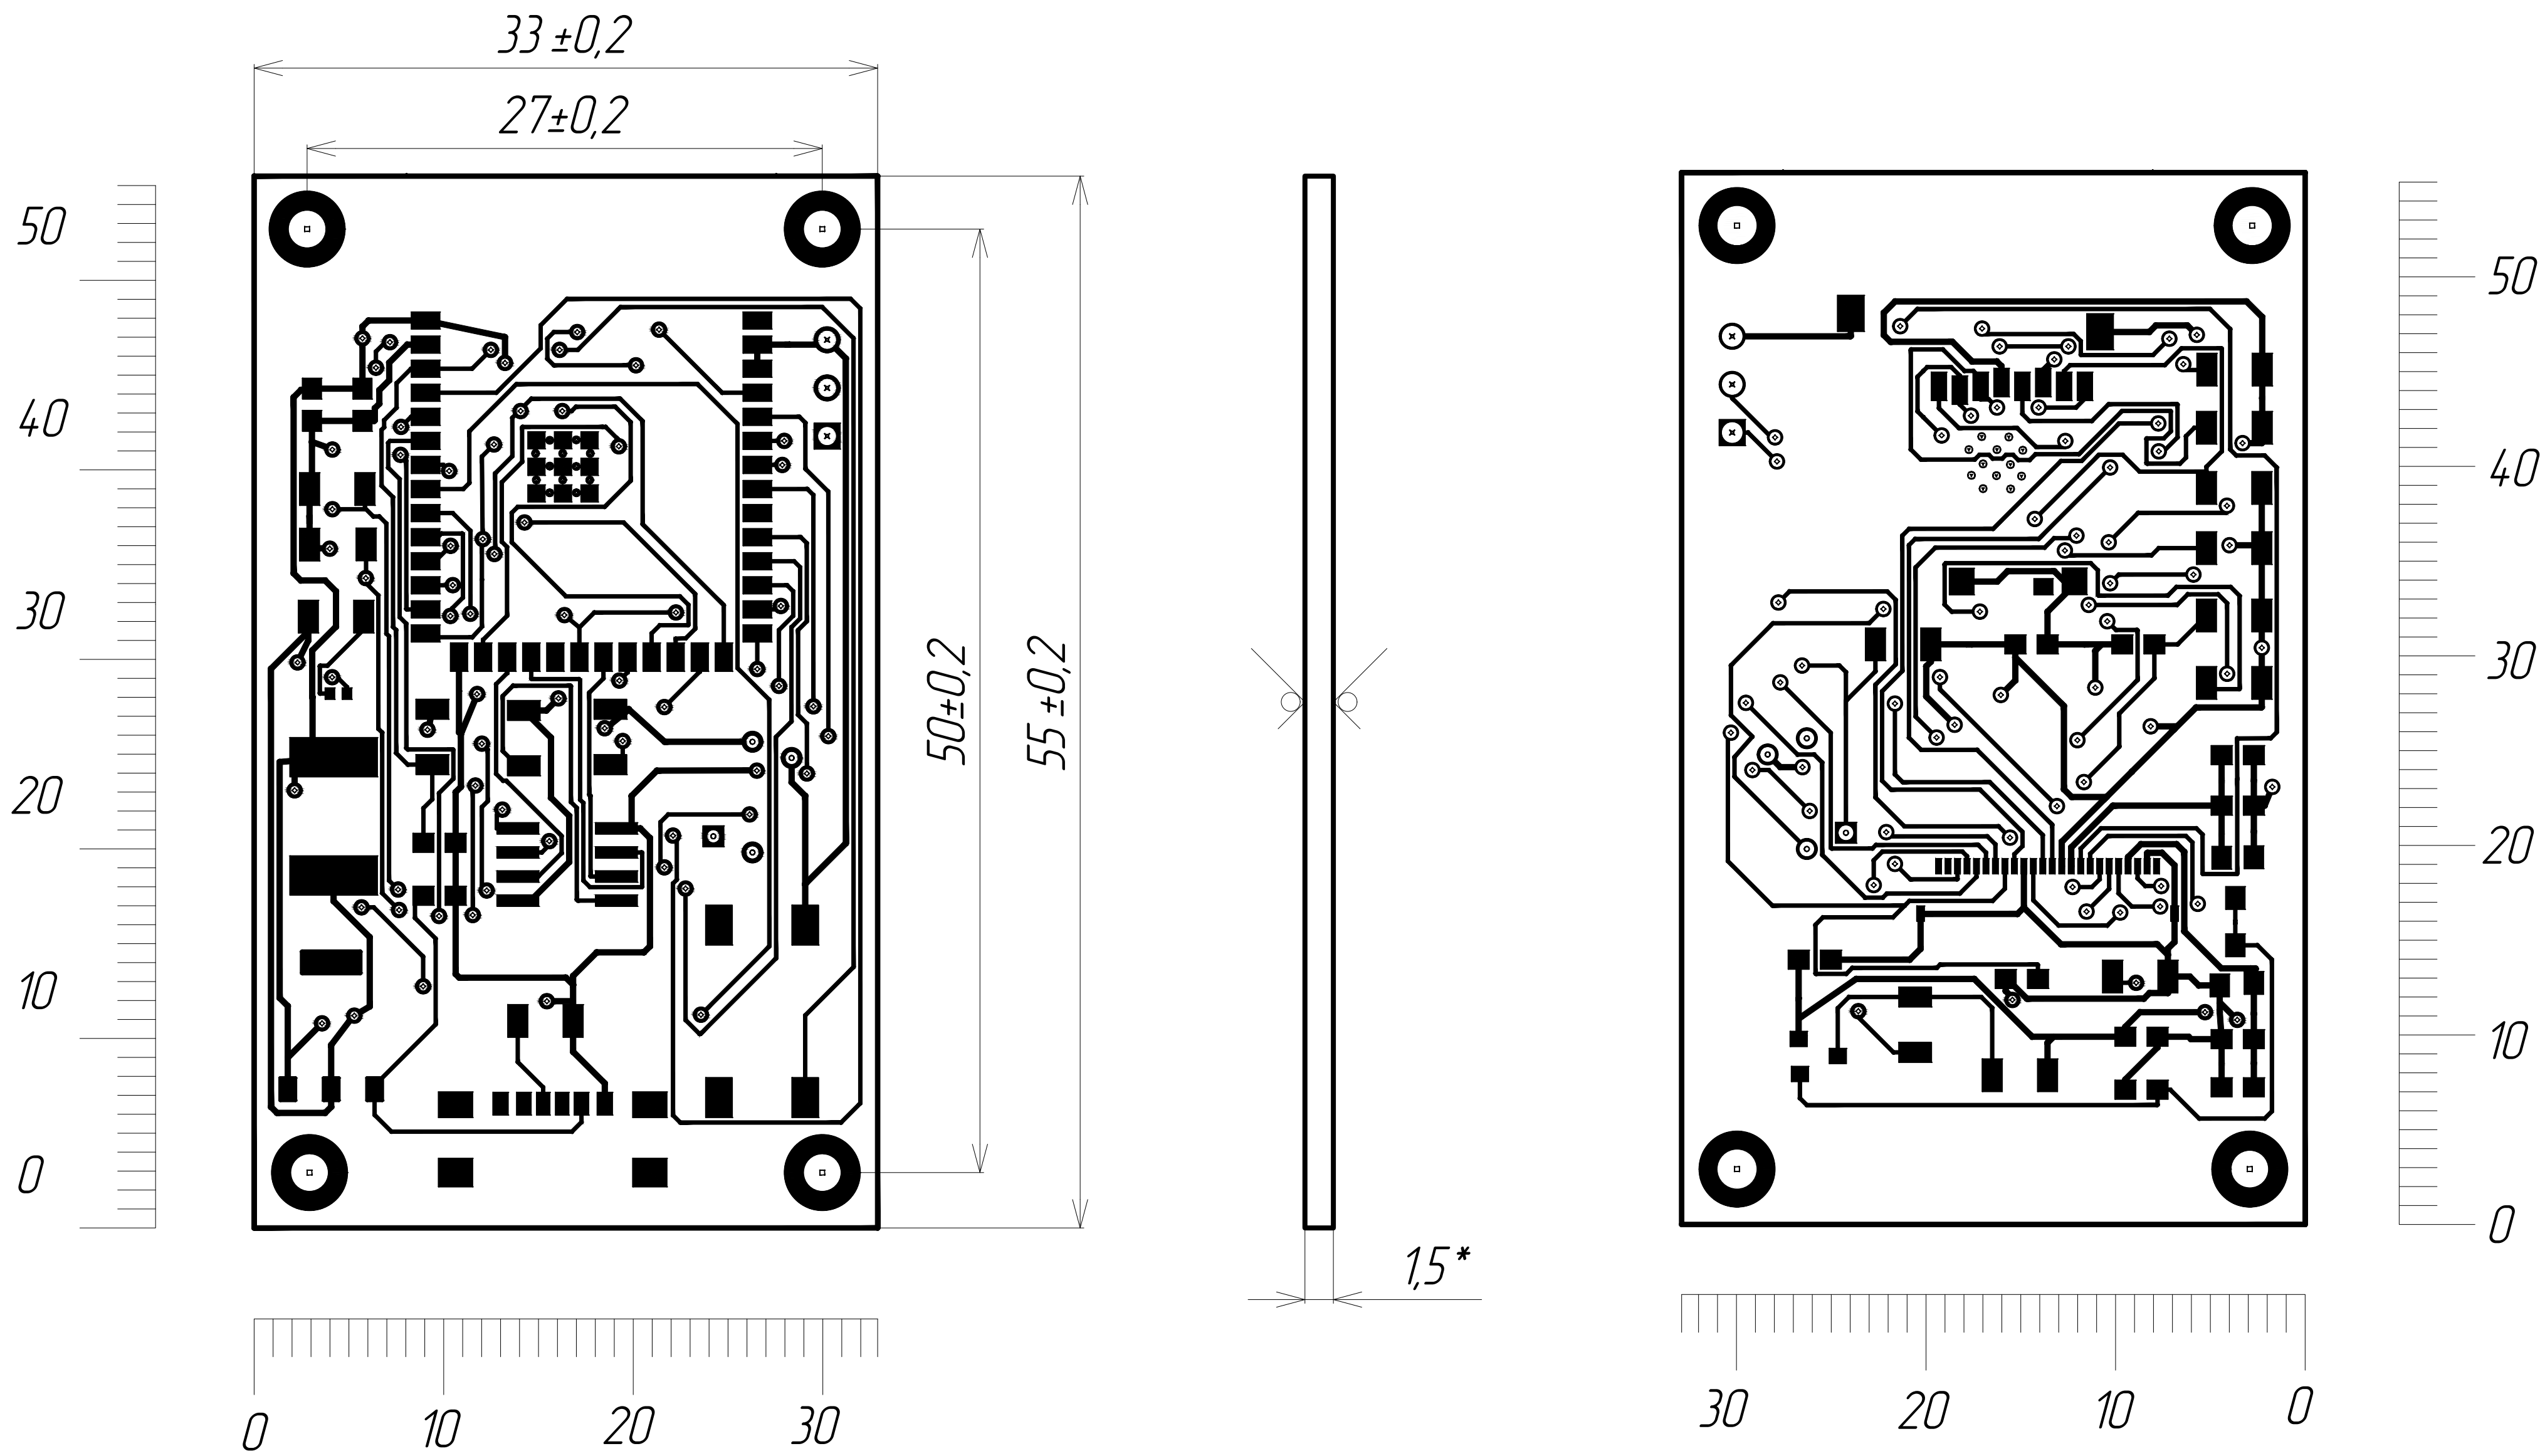

Таблиця 1.

Позначення	Кількість	Діаметр, мм	Металізація
□	4	2,00±0,2	Є
✕	3	1,00±0,2	Є
○	4	0,70±0,2	Є
◇	69	0,50±0,2	Є
▽	12	0,20±0,2	Є

Таблиця 2.

Позначення	Розмір, мм	Кількість	Заокруглення
■	4,6x2	2	Відсутнє
■	3,2x1,3	1	Відсутнє
■	2,2x0,6	8	Відсутнє
■	2,1x1,4	4	Відсутнє
■	1,8x1,35	6	Відсутнє
■	1,72x1,04	34	Відсутнє
■	1,5x0,9	48	Відсутнє
■	1,4x1,3	2	Відсутнє
■	1,3x0,9	3	Відсутнє
■	1,2x1	6	Відсутнє
■	1,2x0,8	6	Відсутнє
■	1,1x1	28	Відсутнє
■	0,9x0,9	10	Відсутнє
■	0,8x0,3	26	Відсутнє

* Розміри для довідок.

1. Крок координатної сітки 1 мм. Лінії координатної сітки нанесені через кожні 10 кроків.

2. Плата повинна відповідати ГОСТ 23752-79.

III група жорсткості.

Клас точності 4 по ГОСТ 23751-86.

3. Конфігурацію провідників витримати за

координатною сіткою. Ширина провідників 0,25 мм.

4. Плату виготовити комбінованим позитивним

методом по ОСТ 5-9707-88.

5. Параметри отворів

наведені у таблиці 1.

6. Параметри контактних майданчиків наведені у таблиці 2.

ДК12.758744.001					
Зм.	Арк.	№ докум.	Діар.	Дата	Друкowana плата
Розроб.	Детмаров Д.О.	Губар В.Г.	Бондаренко Н.О.		
Перевір.	Губар В.Г.				Літ.
Т.контр.					Маса
Н.контр.	Губар В.Г.				Масштаб
Затв.	Бондаренко Н.О.				0
Склятекстоліт					5g
FR4-2-35-0,15 ГОСТ 10316-78					4:1
КПІ ім. Ігоря Сікорського					Арк. 1
ФЕП ДК-12					Аркушів 1